


AFLAS®の着香性

Evaluation of odor remains on AFLAS®



- AFLAS®は他種ゴムよりも臭い移りが極めて少なく、低着香性に優れています。

「臭気指数相当値」とは、人間の臭覚相当の補正(閾値補正)を実施して縦軸の単位を臭気指数相当の値とし、臭いの強度を数値で示したものです。なお、「臭気指数10」とはその臭いをほぼ10倍に薄めると臭わなくなる程度の強さを示し、「20」は同100倍、「30」は同1,000倍の強さを示します。

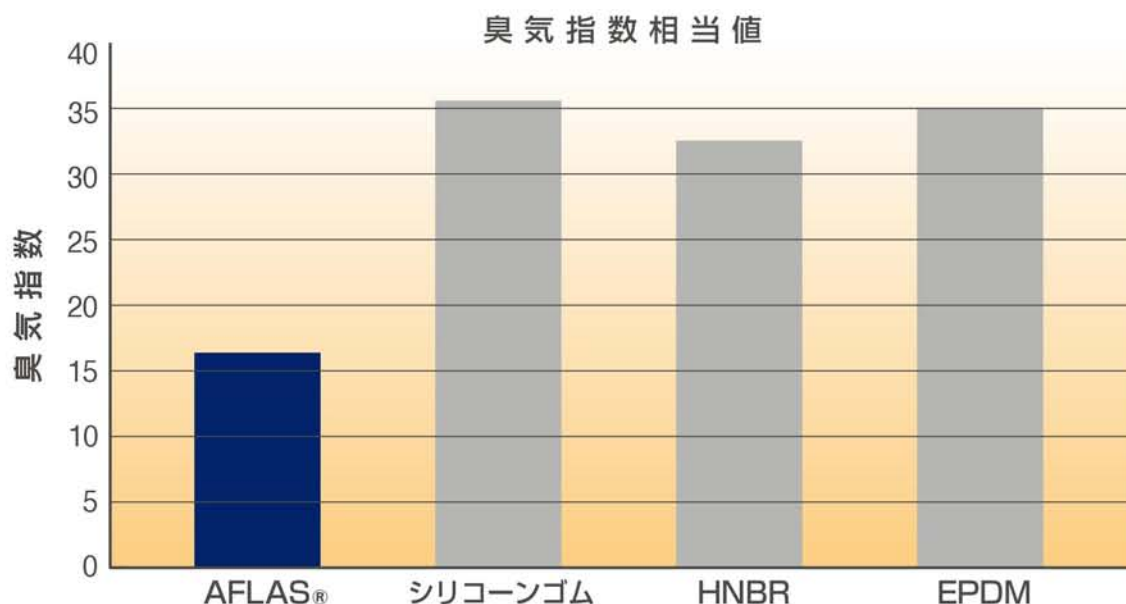

市販のオレンジジュース(果汁30%)に、80℃x24hr浸漬後、30分間流水で洗浄した試験片の臭気を測定しました。

*使用試験機器：島津におい識別装置 FF-2A